


T10 4x24 WNEKOWA  
LOKALIZACJA: III PIĘTRO KORYTARZ  
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)  
PN-EN 60529, IP-20

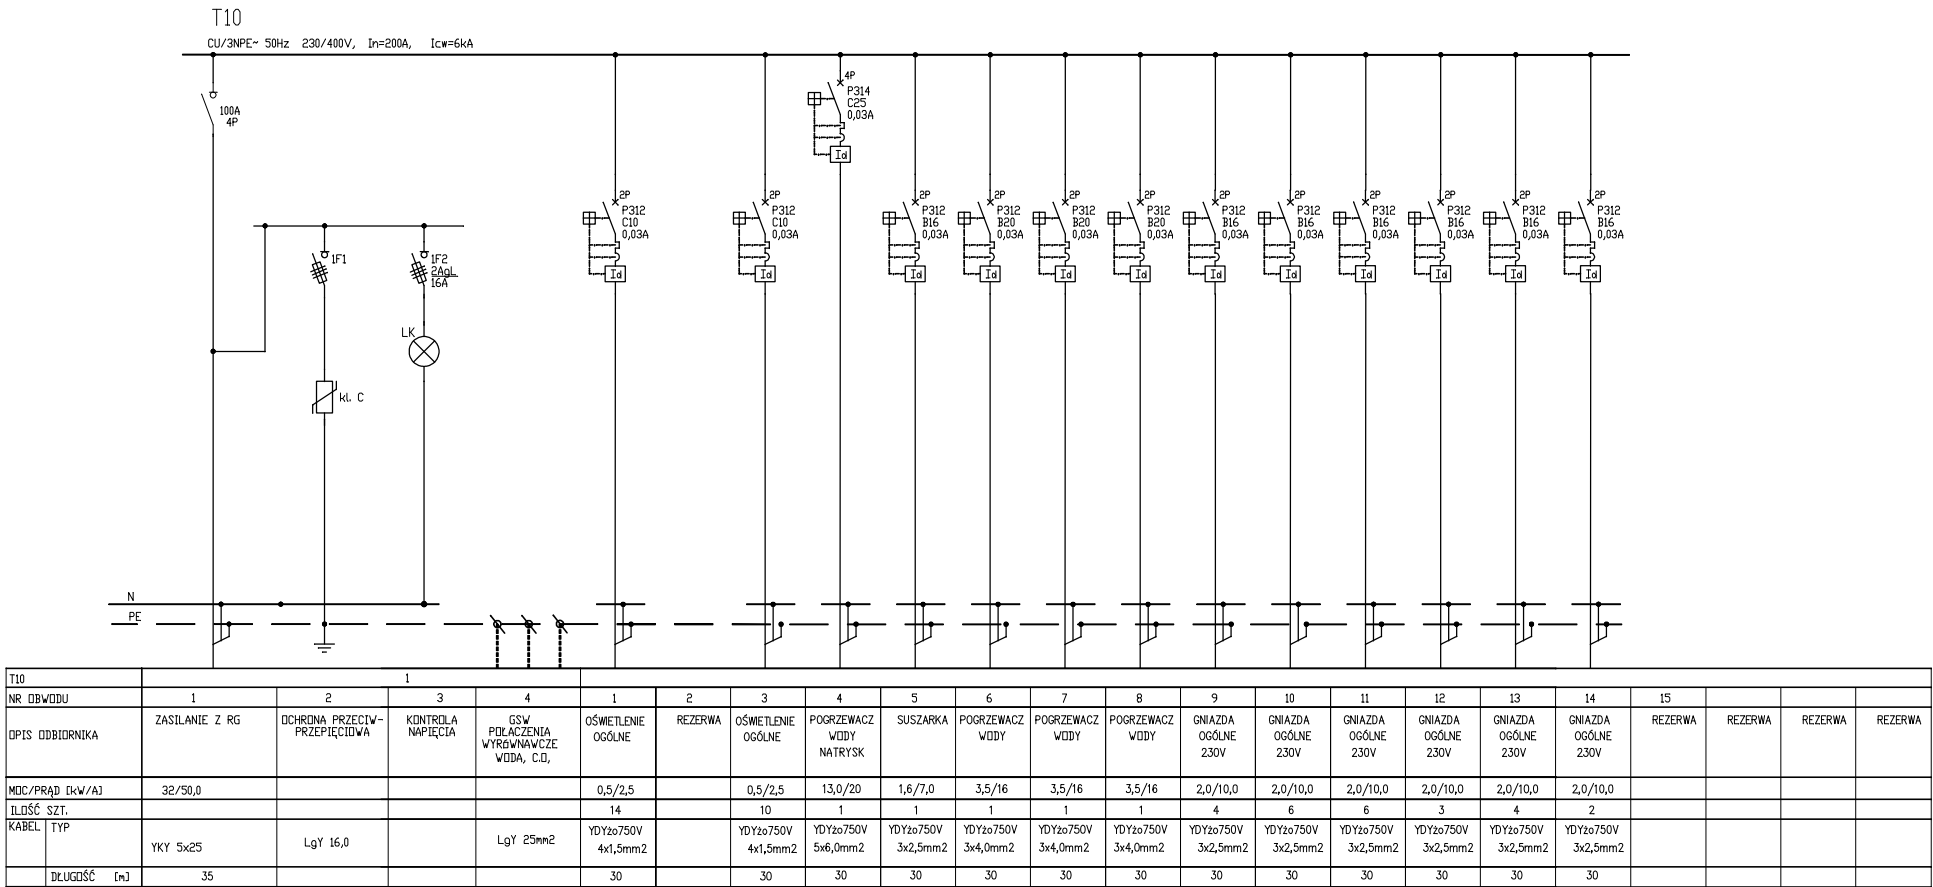


T11 3x18 NAŚCIENNA  
LOKALIZACJA: PODDASZE  
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)  
PN-EN 60529, IP-43

T10	
Pi	32,0 kW
cos.f	0,93
In	50,0 A
kz	0,7
Ib	34,0 A
Po	22,0 kW

Układ sieciowy TN-S

○chrona od porażeń szybkie  
wyłączenie wspomagane przez  
wyłącznik różnicowo-prądowy

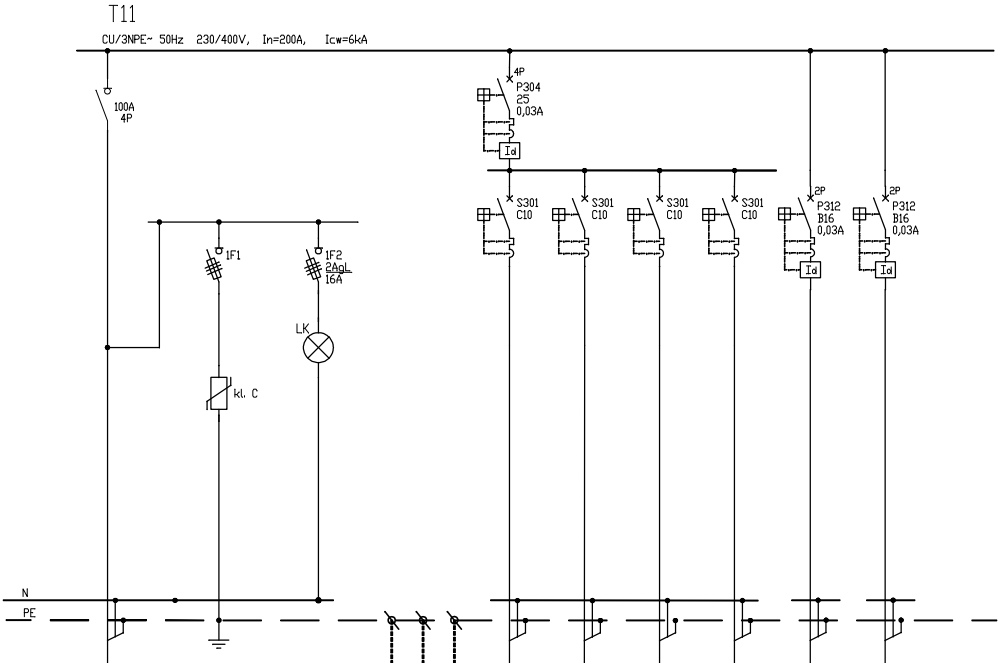

T11		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
NR OBWODU		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
OPIS ODBIORNIKA		ZASILANIE Z RG	OCHRONA PRZECIW-PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIęCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRęBNAWCZE WODA, C.O.	OŚWIETLENIE OGóLNE	OŚWIETLENIE OGóLNE	OŚWIETLENIE OGóLNE	OŚWIETLENIE OGóLNE	GNIAZDA OGóLNE 230V	GNIAZDA OGóLNE 230V	REZERWA
MDC/PRĄD [kW/A]		6,0/10,0				0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	2,0/10,0	2,0/10,0	
IŁOŚĆ SZT.		12	12	13	9	8	8	8	8	8	8	
KABEL TYP		YKY 5x6	LgY 16,0		LgY 25mm2	YDY2o750V 4x1,5mm2	YDY2o750V 4x1,5mm2	YDY2o750V 4x1,5mm2	YDY2o750V 4x1,5mm2	YDY2o750V 3x2,5mm2	YDY2o750V 3x2,5mm2	
DLUGOŚĆ [m]		35				30	30	30	30	30	30	

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-10, T-11	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys.E17/Z