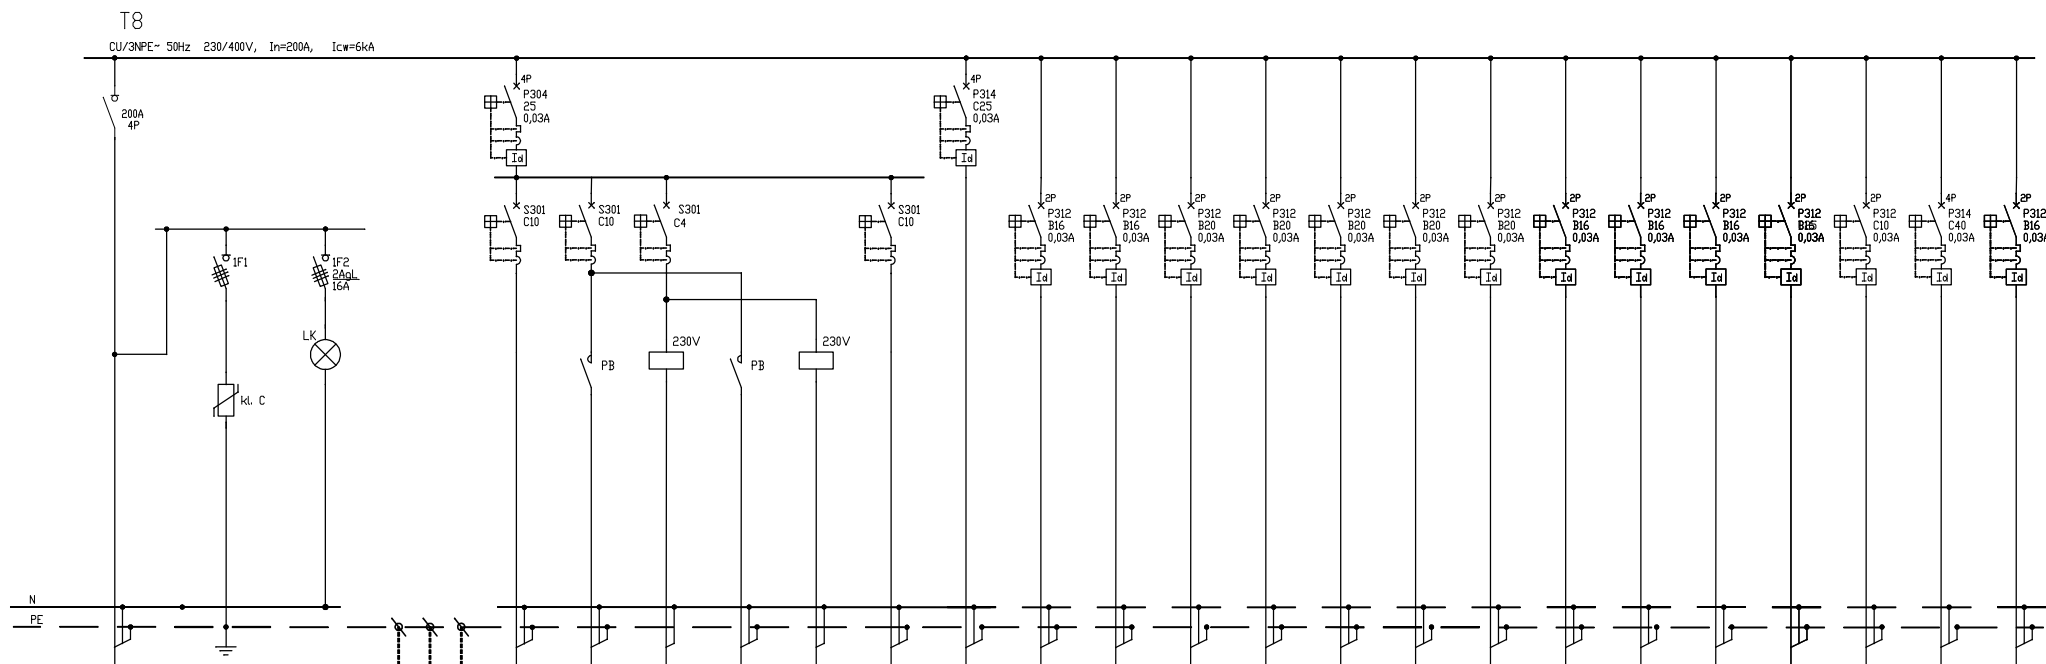


T8
CU/3NPE~ 50Hz 230/400V, In=200A, Ic=6kA

[illegible]

T8	
Pi	67,0 kW
cos.f	0,93
In	104,0 A
kz	0,7
Ib	73,0 A
Po	47,0 kW

Ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE "ZET" ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-8	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys. E15/Z