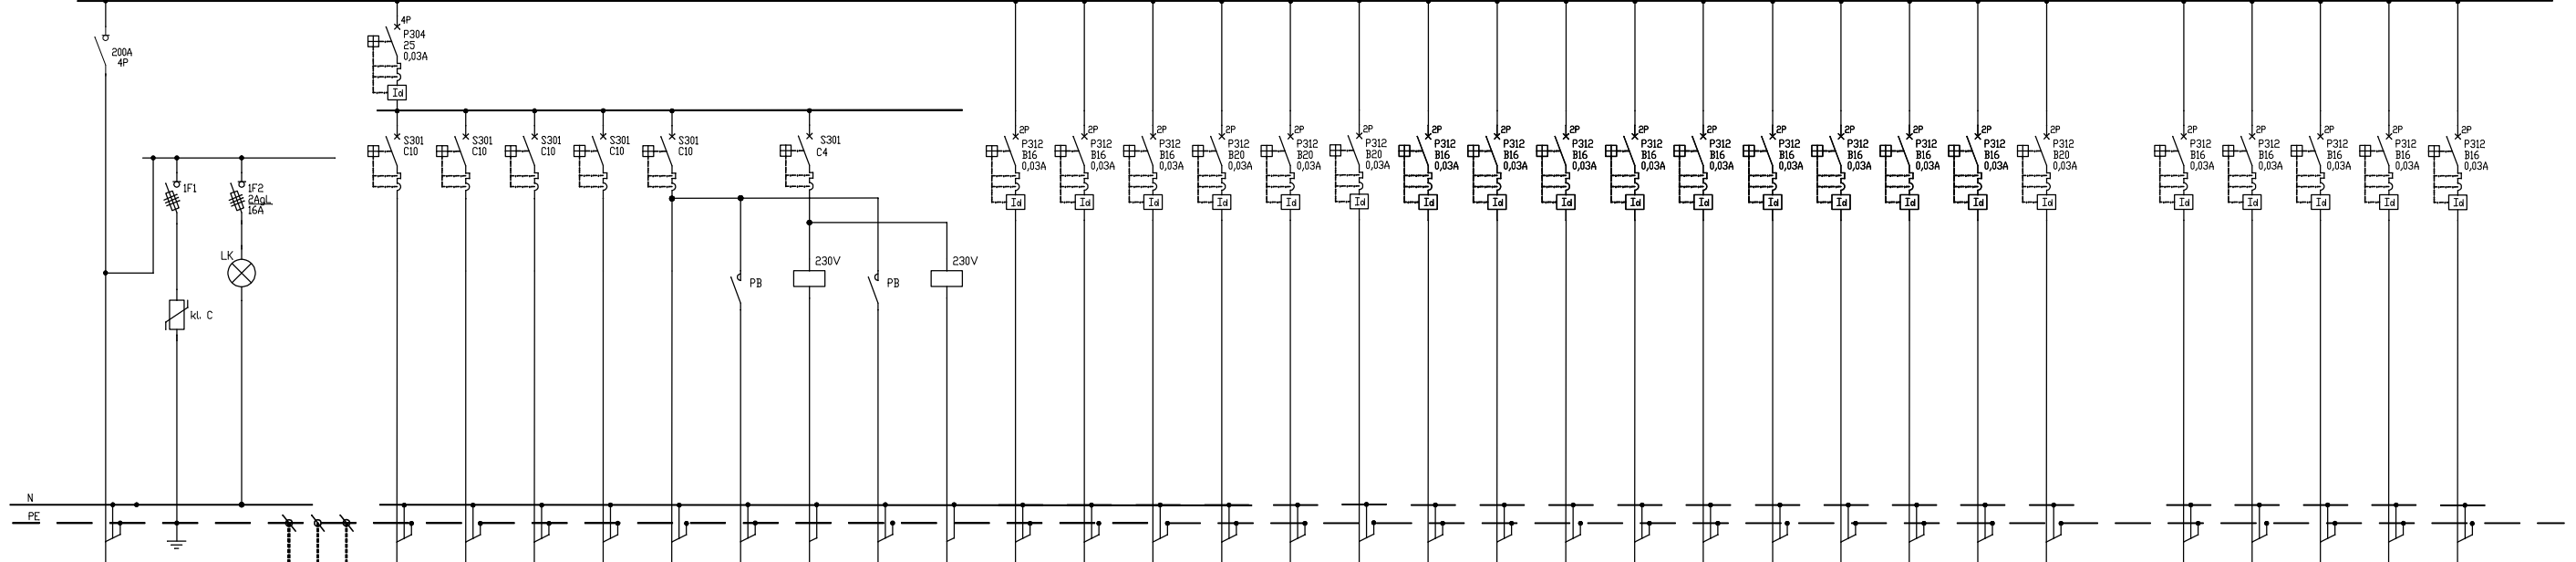


LOKALIZACJA: II PIĘTRO KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20

CU/3NPE~ 50Hz 230/400V, $I_n=200A$, $I_{cw}=6kA$

[illegible]

T7	
Pi	50,0 kW
cos.f	0,93
In	78,0 A
kz	0,7
Ib	55,0 A
Po	35,0 kW

□ ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Włeckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant Opracował	mgr inż. Ziemowit Goździk techn. Roman Olek	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-7	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys. E14/Z