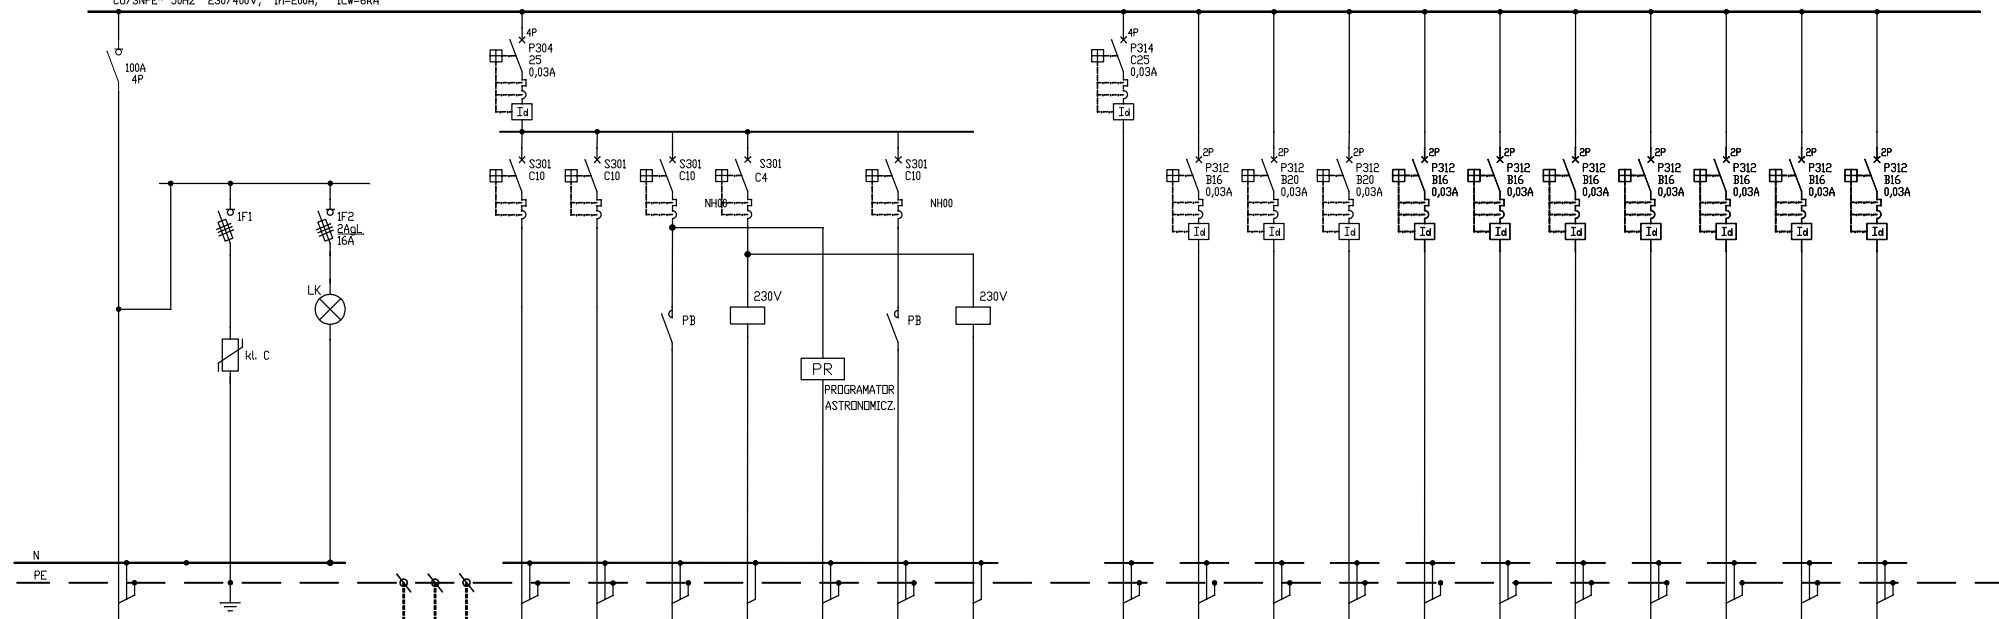


T3
CU/3NPE~ 50Hz 230/400V, In=200A, Icw=6kA

[illegible]

T3	
Pi	37,0 kW
cos.f	0,93
In	58,0 A
kz	0,7
Ib	40,0 A
Po	26,0 kW

□ ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-3	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys. E10/Z