


T6

CU/3NPE~ 50Hz 230/400V, In=200A, Icw=6kA

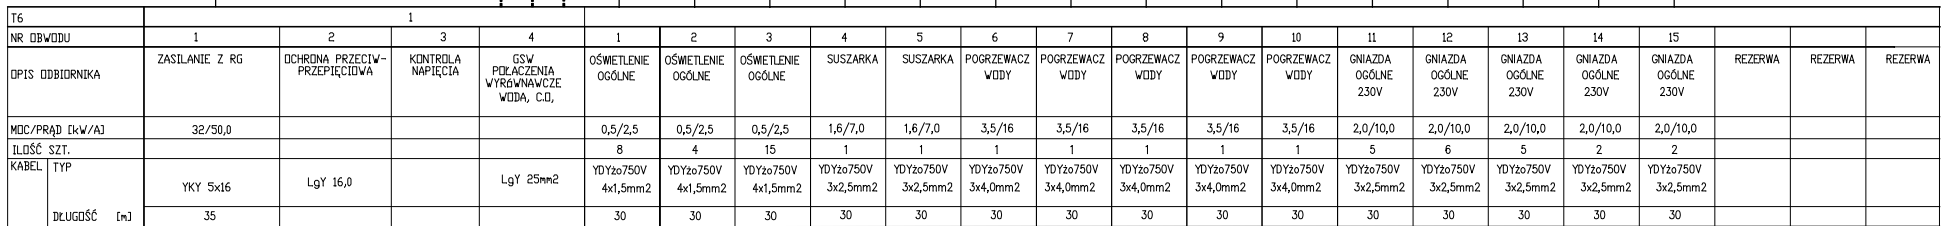

T6	
Pi	32,0 kW
cos.f	0,93
In	50,0 A
kz	0,7
Ib	34,0 A
Po	22,0 kW

Ochrona od porażeń szybkie
 wyłączenie wspomagane przez
 wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-6	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys.E13/Z