


KRK 6 2x18 WNEKOWA
LOKALIZACJA: PARTER KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20


KRK 6
CU/LNPE- 50Hz 230/400V, In=40A, Ic=6kA

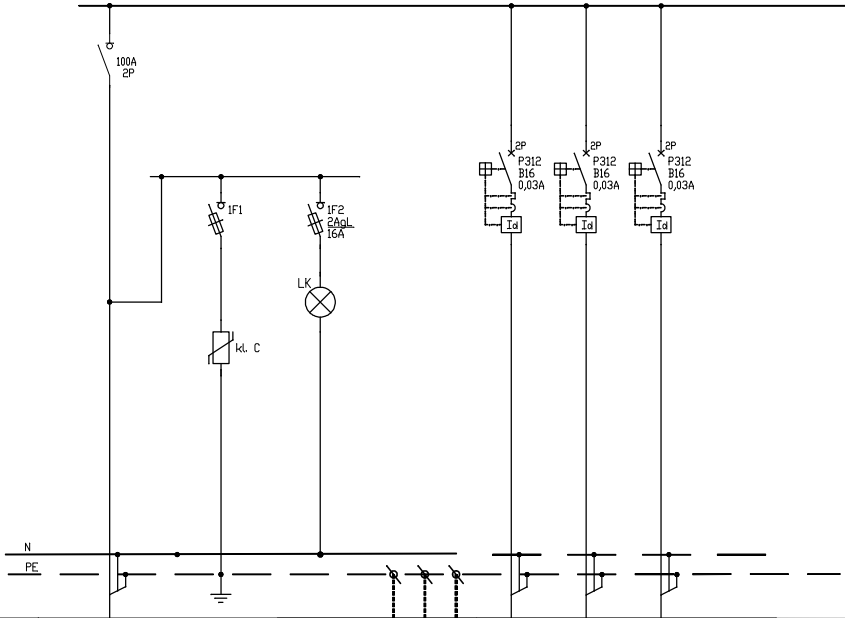

KRK 6	1									
NR OBWODU	1	2	3	4	1	2	3			
OPIS ODBIORNIKA	ZASILANIE Z RGK	OCHRONA PRZECIW-PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIęCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRęWNAWCZE	PEL 83 - 86 230V	PEL 87 - 89 230V	PEL 90 230V	REZERWA	REZERWA	
MOC/PRĄD [kW/A]	3,0/15,0 k _z =1,0				1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0			
IŁOŚĆ SZT.					4	3	1			
KABEL TYP	YKY 3x6	LqY 6,0		LqY 25mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²			
DŁUGOŚĆ [m]	25				30	30	30			

KRK 7 3x18 WNEKOWA
LOKALIZACJA: II PIĘTRO KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20

KRK 7
CU/LNPE- 50Hz 230/400V, In=40A, Ic=6kA

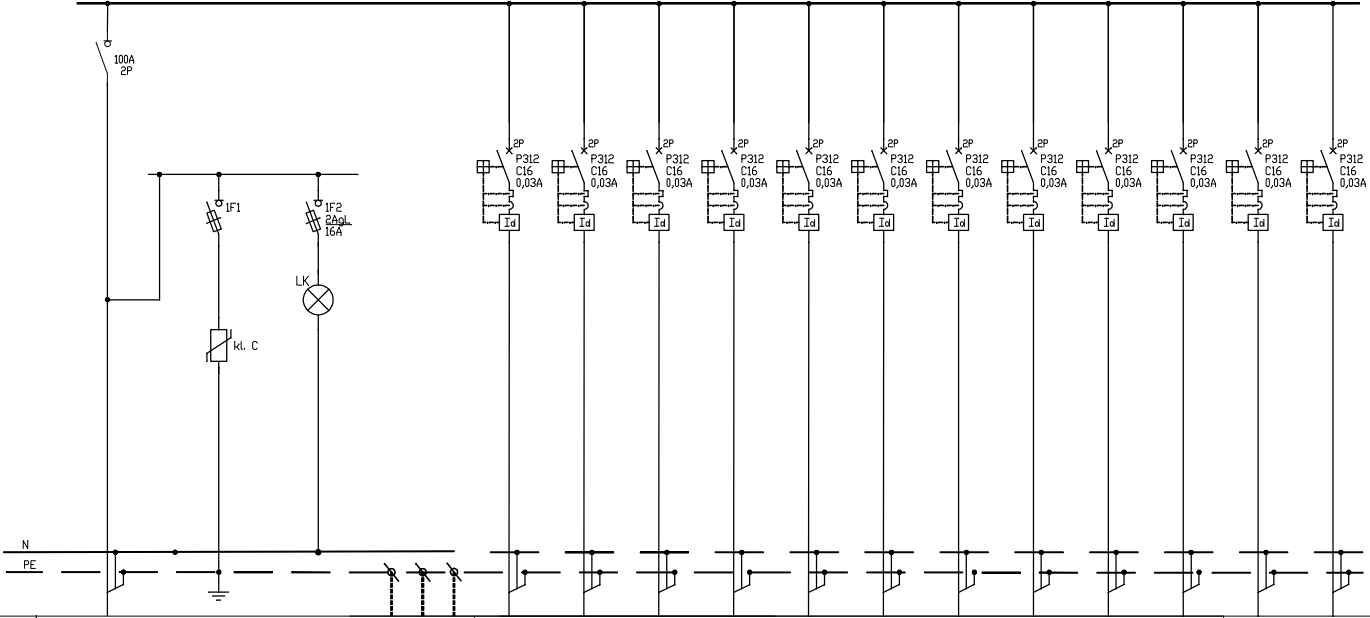

KRK 7	1																	
NR OBWODU	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OPIS ODBIORNIKA	ZASILANIE Z RGK	OCHRONA PRZECIW-PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIęCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRęWNAWCZE	PEL 101 -102,132 230V	PEL 104 - 106 230V	PEL 107 - 110 230V	PEL 111 - 112 230V	PEL 113, 114, 115, 230V	PEL 116, 117 230V	PEL 118 - 121 230V	PEL 122,123, 230V	PEL 124, 125 230V	KPD2 SZAFKA SPRZęTOWA 230V	PEL 126 - 129 230V	PEL 130,131,132 230V		
MOC/PRĄD [kW/A]	9,0/43,0 k _z =0,5				0,5/2,5	0,5/2,5	1,0/5,0	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	1,0/5,0	0,5/2,5	1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0		
IŁOŚĆ SZT.					2	3	4	2	3	2	4	2	5	1	4	3		
KABEL TYP	YKY 3x10	LqY 6,0		LqY 25mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²	YDYto750V 3x2,5mm ²		
DŁUGOŚĆ [m]	25				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		

Układ sieciowy TN-S
Ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE "ZET" ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KRK6, KRK7	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys.E23/Z