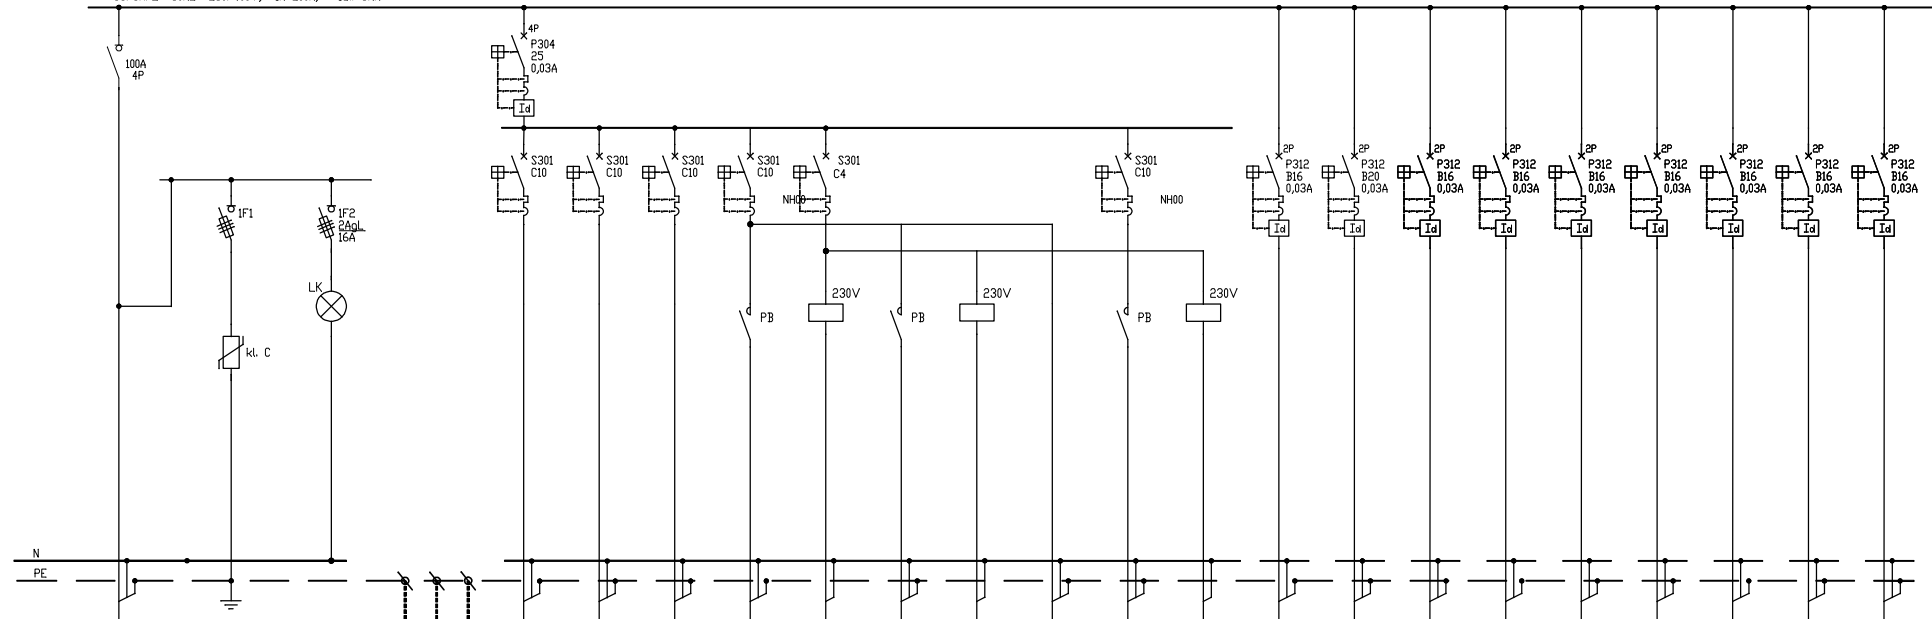


T2  
CU/3NPE~ 50Hz 230/400V, In=200A, Icw=6kA

[illegible]

T2	
Pi	22,0 kW
cos.f	0,93
In	34,0 A
kz	0,7
Ib	23,0A
Po	15.0 kW

□ ochrona od porażeń szybkie  
wyłączenie wspomagane przez  
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I			BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.
Projektant	mgr inż. Ziemiowił Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-2
Tom:	Zlec.	Data: III 2017	Skala: bez skali	Nr rys. E9/Z