KRK 4 2x18 WNĘKOWA

LOKALIZACJA: PARTER KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20

KRK 4

CU/LNPE~ 50Hz 230/400V, In=40A, Icw=6kA

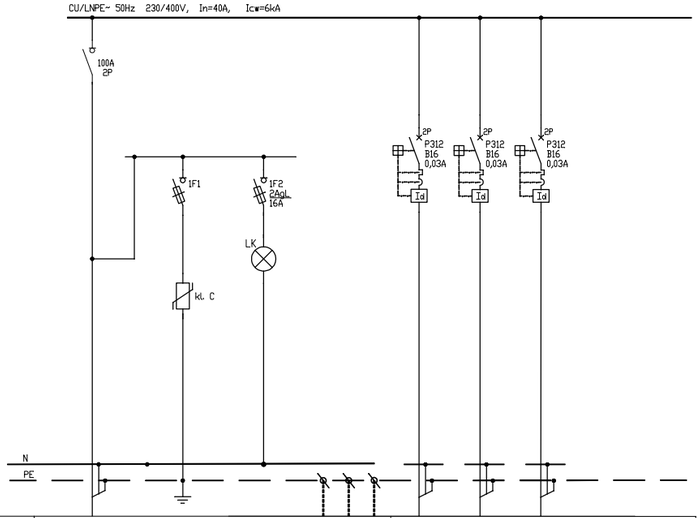

KRK 4		1								
NR OBWODU		1	2	3	4	1	2	3		
OPIS ODBIORNIKA		ZASILANIE Z RGK	OCHRONA PRZECIW-PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE	PEL 37 – 39 230V	PEL 40 – 42 230V	PEL 43 230V	REZERWA	REZERWA
MOC/PRĄD [kW/A]		3,0/15,0 kz=1,0				1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0		
ILOŚĆ SZT.						3	3	1		
KABEL	TYP	YKY 3x6	LgY 6,0		LgY 25mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2		
	DŁUGOŚĆ [m]	25				30	30	30		

KRK 5 3x18 WNĘKOWA

LOKALIZACJA: PIĘTRO KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20

KRK 5

CU/LNPE~ 50Hz 230/400V, In=40A, Icw=6kA

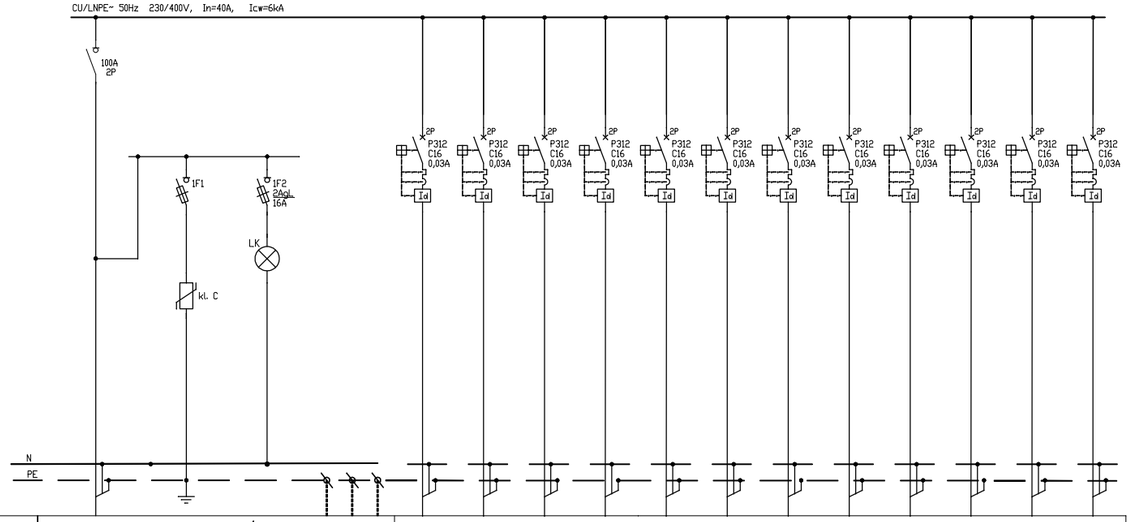

KRK 5		1															
NR OBWODU		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPIS ODBIORNIKA		ZASILANIE Z RGK	OCHRONA PRZECIW-PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE	PEL 56 –58 230V	PEL 61–62 230V	PEL 63 – 65 230V	PEL 66, 67 230V	PEL 68–70 230V	PEL 71–73 230V	PEL 74,75 230V	PEL 76–78 230V	PEL 79–82 230V	KPD1 SZAFA SPRZĘTOWA 230V	PEL 83–87 230V	PEL 88–90 230V
MOC/PRĄD [kW/A]		9,0/43,0 kz=0,5				1,0/5,0	1,0/5,0	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	0,5/2,5	1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0
ILOŚĆ SZT.						4	4	3	2	3	3	2	3	4	1	5	3
KABEL	TYP	YKY 3x10	LgY 6,0		LgY 25mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2	YDYżo750V 3x2,5mm2
	DŁUGOŚĆ [m]	25				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Układ sieciowy TN-S
Ochrona od porażeń szybkie wyłączenie wspomagane przez wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET" ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KRK4, KRK5
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali / Nr rys.E22/Z