


T9 5x24 WNEKOWA
LOKALIZACJA: III PIĘTRO KORYTARZ
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20

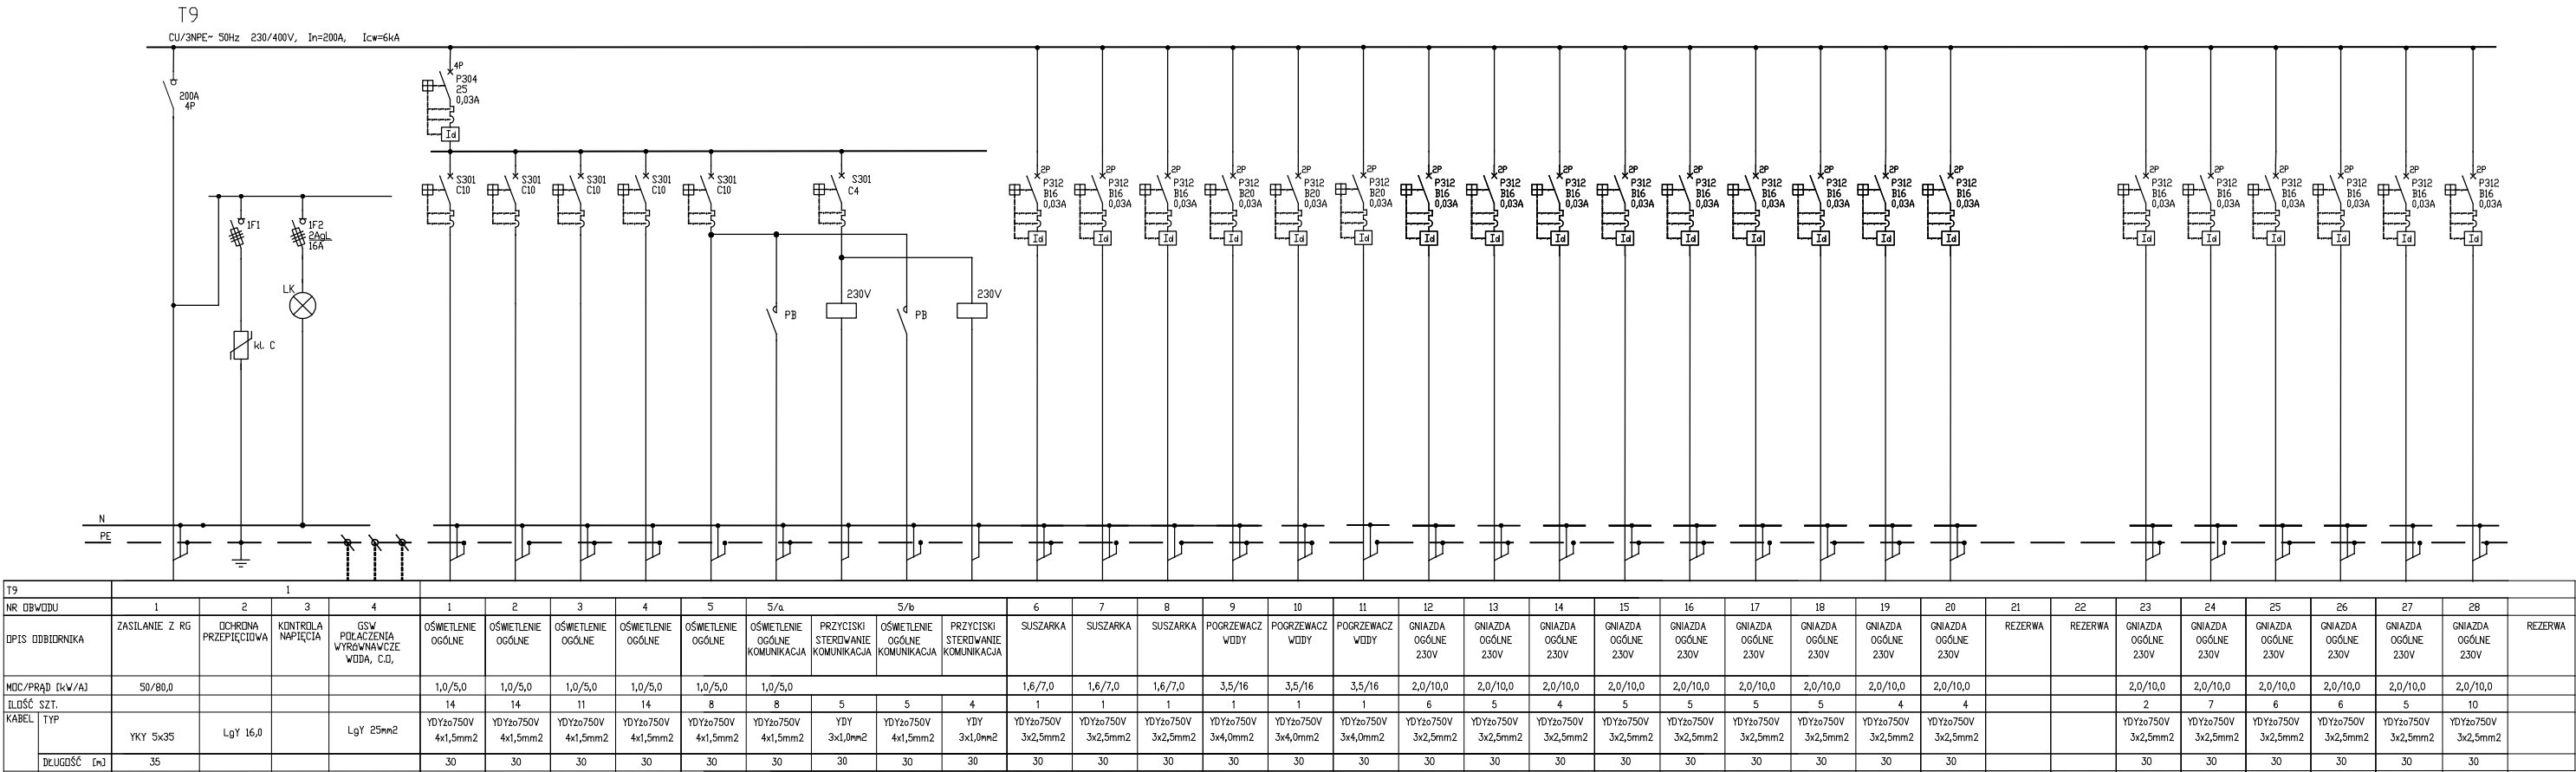

T9	
Pi	50,0 kW
cos.f	0,93
In	80,0 A
kz	0,7
Ib	52,0 A
Po	33,6 kW

Układ sieciowy TN-S

□ ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-9	
Opracował	techn. Roman Olek				
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys,E16/Z