








RZUT PIWNIC

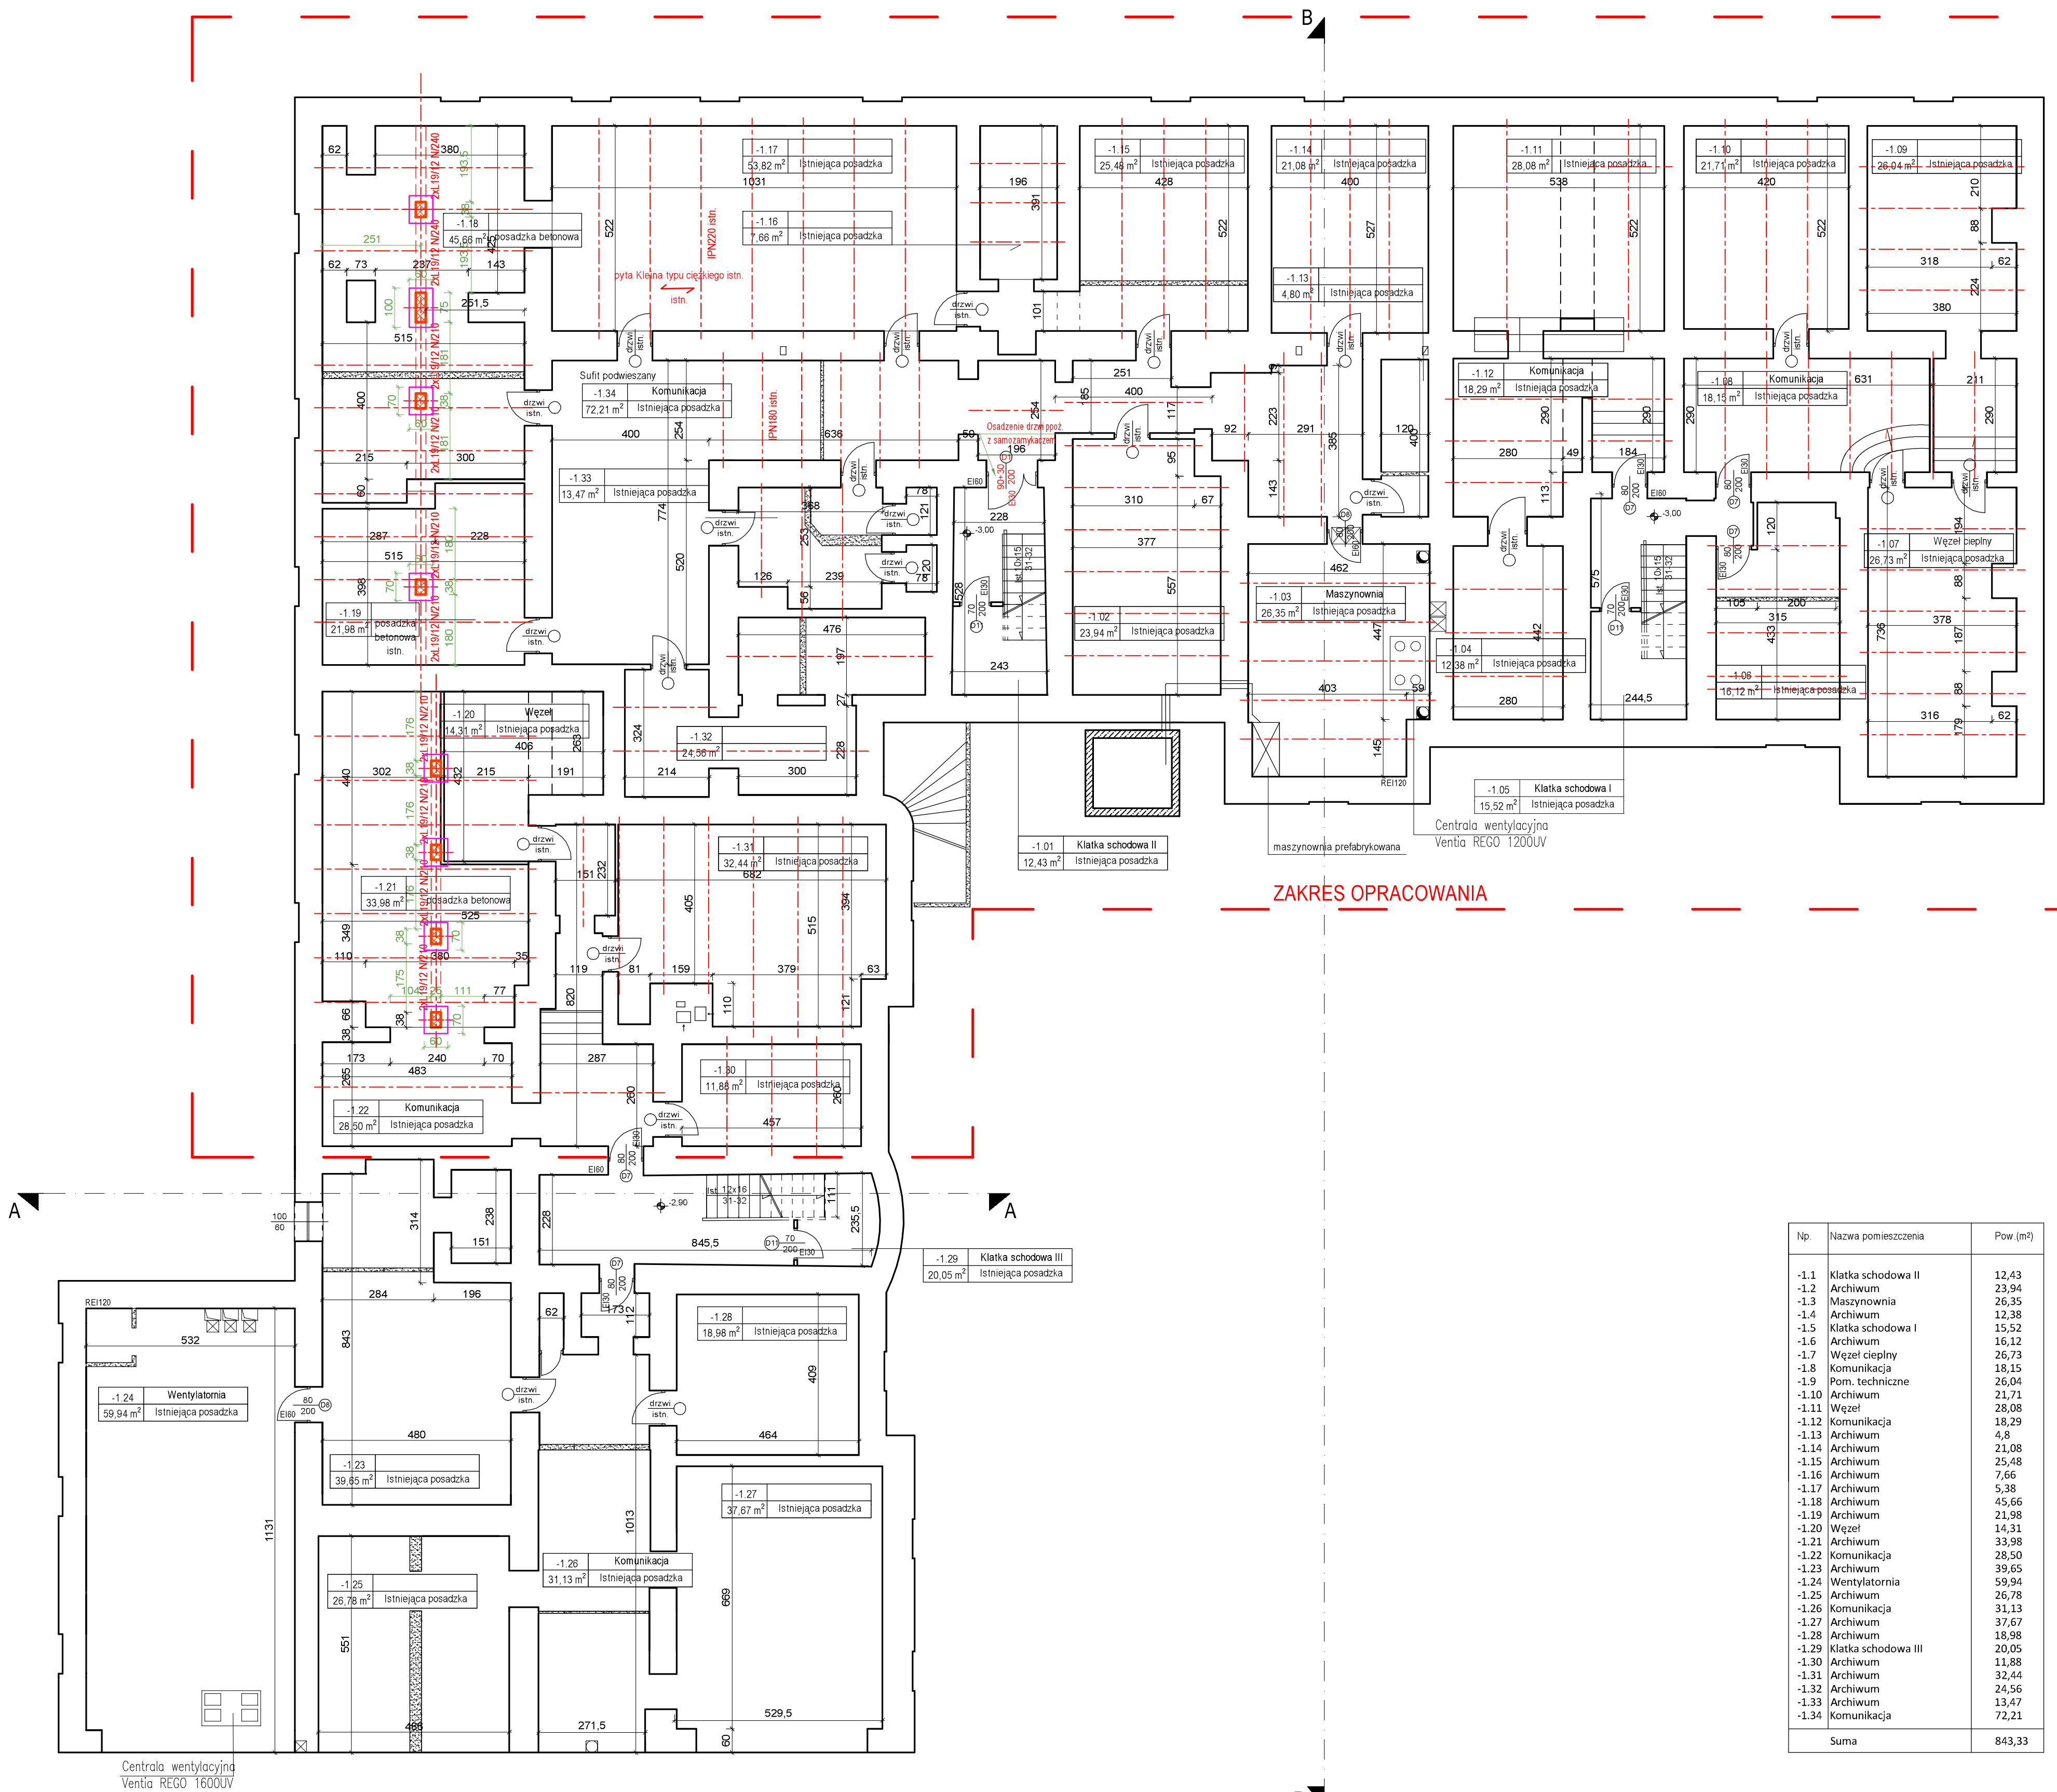

- UWAGI:**

1. W PRZYPADKU KOLIZJI PROJEKTOWANYCH STALOWYCH BELEK NADPRZÓWYCH Z PIONEM WENTYLACJI NINY NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY USTĘPIOWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
2. WSZELKIE PRZEBIEGA STROPÓWE PRZEZ PIONY INSTALACYJNE POWINNY PRZEBIEGAĆ TAK, ABY NIE NARUSZAĆ KONSTRUKCJI BELEK STROPÓWYCH
3. WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNE JAZDĄ WSZELKIE KANAŁY NA PODŁASZU ZAIZOLOWANE WŁĄJĄ MINERALNA - 5CM I OBUDOWĄ PŁYTĄ G-K. PIONY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ OBUDOWĄ PŁYTĄ G-K. W PRZYPADKU GDY PIONY WENT. WYPADAJĄ W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD ŚCIANY, PRZEWOD LEKKO DOGIĄĆ DO ŚCIANY.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO W TRAKCIE TRWANIA PRAC BUDOWLANYCH
5. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA CIŚNIE WG TECHNOLOGII PRODUCENTA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
6. W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
7. ELEMENTY NIE OBJĘTE OPACOWANIEM BĘDĄ ROZWIĄZYWANE NA ETAPIE NAZDORU AUTORSKIEGO

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | ŚCIANY ISTNIEJĄCE |
|  | ELEMENTY DO LIKWIDACJI/WYBURZENIA |
|  | ŚCIANY PROJEKTOWANE |
|  | PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE |
|  | KLAPA POŻAROWA |
|  | KLAPA POŻAROWA |

NADPROŻA W OTWORACH WYBIJANYCH
(POSZERZANYCH) W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
Ls - SZEROKOŚĆ OTWURU W ŚWIELE
1L80x80x6, L=Ls+40cm

WNĘKI POD ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
ZABEZPIECZYĆ JEDNĄ BELKĄ NADPROŻOWĄ
IPE100, OPARCIE BELKI NA ŚCIANIE MIN. 20CM

Np.	Nazwa pomieszczenia	Pow (m ²)
-1.1	Klatka schodowa II	12,43
-1.2	Archiwum	23,94
-1.3	Maszynownia	26,35
-1.4	Archiwum	12,38
-1.5	Klatka schodowa I	15,52
-1.6	Archiwum	16,12
-1.7	Wezeł ciepły	26,73
-1.8	Komunikacja	18,15
-1.9	Pom. techniczne	26,04
-1.10	Archiwum	21,71
-1.11	Wezeł	28,08
-1.12	Komunikacja	18,29
-1.13	Archiwum	4,8
-1.14	Archiwum	21,08
-1.15	Archiwum	25,48
-1.16	Archiwum	7,66
-1.17	Archiwum	5,38
-1.18	Archiwum	45,66
-1.19	Archiwum	21,98
-1.20	Wezeł	14,31
-1.21	Archiwum	33,98
-1.22	Komunikacja	28,50
-1.23	Archiwum	39,65
-1.24	Wentylatornia	59,94
-1.25	Archiwum	26,78
-1.26	Komunikacja	31,13
-1.27	Archiwum	37,67
-1.28	Archiwum	18,98
-1.29	Klatka schodowa III	20,05
-1.30	Archiwum	11,88
-1.31	Archiwum	32,44
-1.32	Archiwum	24,56
-1.33	Archiwum	13,47
-1.34	Komunikacja	72,21
Suma		843,33

DATA: 04.02.2022		PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA mgr inż. Witold Pietras 91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta Warsz.16 NIP 726-186-39-56, tel.(+48)501-595-741, w.pietras.bud@gmail.com		NR RYSUNKU: 01	
INWENTOR: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź					
LOKALIZACJA: Łódź, ul. Włeczkowskiego 33, dz. Nr 386 obręb P-9					
TEMAT: REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO wzmocnienie stropów pod ponieszczeniami archiwum oraz roboty niezbędne do zgodnego z przepisami prawa przy stąpienia do użytkowania budynku				BRANŻA: BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: RZUT PIWNIC				SKALA: 1:100	
AUTOR:		BRANŻA:		PODPIS:	
PROJEKTANT:		mgr inż. Witold Pietras		UPRAWNIENIA:	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Andrzej Przemęcki		278/83/WML	
				203/91/WML	